



ASSOLOMBARDA

D.M. 04/07/2019

Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019



Modalità di accesso agli incentivi


Gruppo	Tipo di impianto	Tipo di intervento	Potenza (*)
A	Eolico on shore	Nuova costruzione Integrale ricostruzione Riattivazione Potenziamento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
	FV	Nuova costruzione	Registro Asta 20kW ----- 1000kW ----->
A-2	FV in sostituzione di coperture con rimozione di eternit e amianto	Nuova costruzione	Registro Asta 20kW ----- 999kW ----->
B	Idroelettrico	Nuova costruzione Integrale ricostruzione (esclusi impianti su acquedotto) Riattivazione Potenziamento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
	A gas residuali da depurazione	Nuova costruzione Riattivazione Potenziamento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
C	Eolico on shore	Rifacimento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
	Idroelettrico	Rifacimento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
	A gas residuali da depurazione	Rifacimento	Registro Asta 1kW ----- 1000kW ----->
AGGREGATO DI IMPIANTI: impianti dello stesso gruppo, di nuova costruzione sul territorio nazionale, iscritti ai Registri o alle Aste come unico impianto, in base alla potenza complessiva (somma delle potenze di ciascun impianto dell'aggregato).			Registro Asta Potenza complessiva ----- 1000kW -----> 20kW < Potenza unitaria 20kW < P_u ≤ 500 kW

(*) Per interventi di potenziamento, gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

Contingenti di potenza per gruppo

Nr. Procedura	Apertura bando	Chiusura bando	GRUPPO A [MW]	GRUPPO A-2 [MW]	GRUPPO B [MW]	GRUPPO C [MW]
Contingenti per i Registri (assegnati sulla base di specifici criteri di priorità)						
1	30/09/2019	30/10/2019	45	100	10	10
2	31/01/2020	01/03/2020	45	100	10	10
3	31/05/2020	30/06/2020	100	100	10	10
4	30/09/2020	30/10/2020	100	100	10	10
5	31/01/2021	02/03/2021	120	100	10	20
6	31/05/2021	30/06/2021	120	100	10	20
7	30/09/ 2021	30/10/2021	240	200	20	40
TOTALE			770	800	80	120
Contingenti per le Aste (assegnati in funzione del maggior ribasso sul livello incentivato e, a pari ribasso, applicando altri criteri di priorità)						
1	30/09/2019	30/10/2019	500		5	60
2	31/01/2020	01/03/2020	500		5	60
3	31/05/2020	30/06/2020	700		10	60
4	30/09/2020	30/10/2020	700		15	60
5	31/01/2021	02/03/2021	700		15	80
6	31/05/2021	30/06/2021	800		20	100
7	30/09/ 2021	30/10/2021	1600		40	200
TOTALE			5500		110	620

Riconoscimento degli incentivi

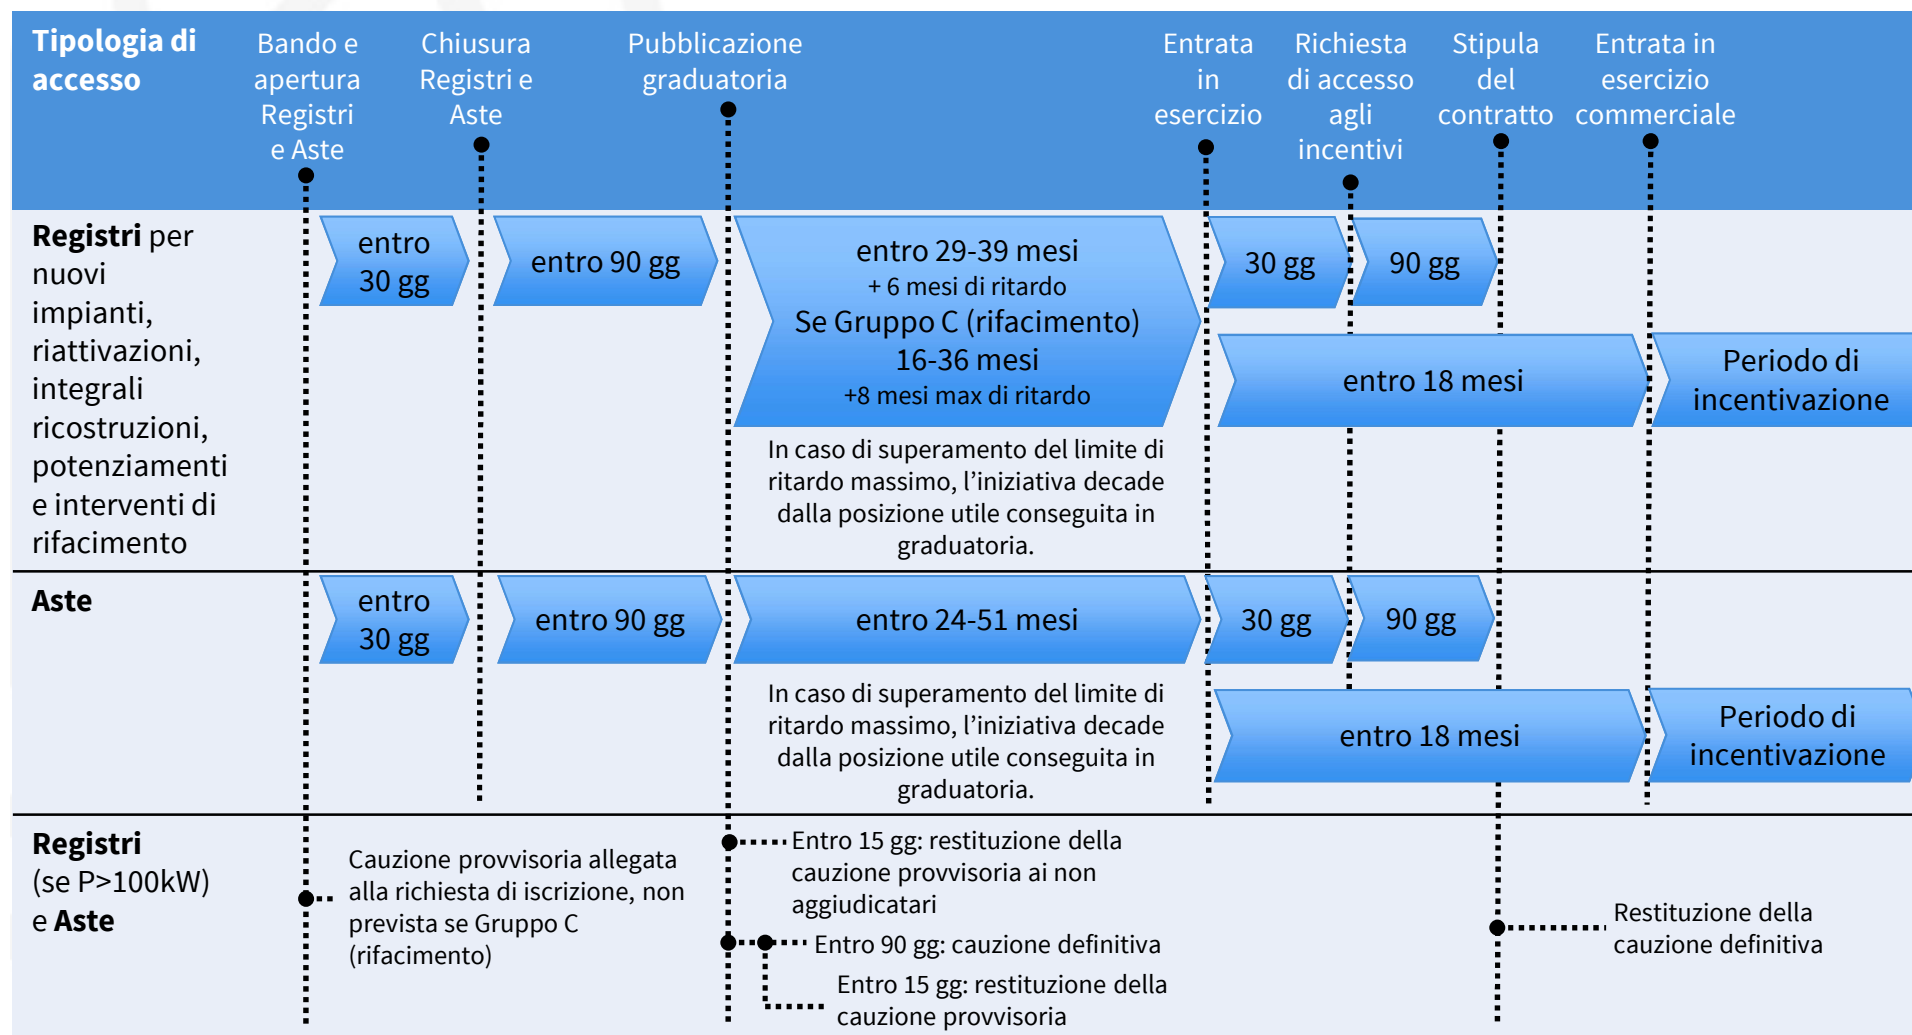

Meccanismi, valore e durata degli incentivi

Cosa viene incentivato: l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra

- la produzione netta (produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e
- l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Definizioni di tariffa ai sensi del D.M. 04/07/2019:

1. **Tariffa di Riferimento** determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza, applicando:
 - le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non FV iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro il 10 agosto 2020 e che non hanno beneficiato dei criteri di priorità previsti dal D.M. 04/07/2019;
 - le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti.
1. **Tariffa Offerta** calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.
2. **Tariffa Spettante** calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Meccanismi incentivanti erogati dal GSE per la vita utile dell'impianto, dall'entrata in esercizio commerciale scelta dall'operatore nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio:

1. **Tariffa Onnicomprensiva (TO):** tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;
2. **Incentivo (I):** differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia.

- **IMPIANTI FINO A 250kW**
possono scegliere una delle 2 modalità, cambiando fino a 2 volte.
- **IMPIANTI OLTRE I 250kW**
possono accedere al solo Incentivo.

Premi:

1. **Premio amianto:** spetta agli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, su tutta l'energia prodotta;
2. **Premio autoconsumo:** spetta agli impianti fino a 100 kW installati su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito.

Meccanismi, valore e durata degli incentivi

Fonte rinnovabile Impianti	Gruppo	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA DI RIFERIMENTO (Tr)	PREMI (Pr)	
						FV Gruppo A-2 di P<1000kW	Impianti su edifici con autoconsumo di P≤100kW
						Art.7.10	Art.7.12
			kW	anni	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Eolici	A, C	On shore	1<P≤100	20	150		10
			100<P<1000	20	90		
			P≥1000	20	70		
FV	A		20<P≤100	20	105		10
			100<P<1000	20	90		
			P≥1000	20	70		
	A-2	In sostituzione di coperture con completa rimozione di eternit e amianto	20<P≤100	20	105	12	10
			100<P<1000	20	90	12	
Idroelettrici	B, C	Ad acqua fluente (compresi gli impianti su acquedotto)	1<P≤400	20	155		
			400<P<1000	25	110		
			P≥1000	30	80		
		A bacino o a serbatoio	1<P<1000	25	90		
			P≥1000	30	80		
Alimentati a gas residuati dai processi di depurazione	B,C		1<P≤100	20	110		
			100<P<1000	20	100		
			P≥1000	20	80		



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

Seguici su

